

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O DOSAŽENÉ ÚROVNI KVALITY DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

Držitel licence: LASSELSBERGER, s.r.o.

Rok: 2019

Napětová hladina	nn	vn	vvv
Počet zákazníků [-]		1	
Celkové množství distribuované elektřiny [MWh]		33,9	
Délka kabelových vedení [km]		0,85	
Délka venkovních vedení [km]		0,1	

1. Plnění standardů distribuce elektřiny v roce 2019


§	Standard	Počet případů			Počet vyplacených náhrad [-]	Výše vyplacených náhrad [Kč]	Teoretická výše náhrad* [Kč]
		Celkem [-]	Standard nedodržen				
			[-]	[%]			
5	ukončení přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny	0			0	0	
6	dodržení plánovaného omezení nebo přerušení distribuce elektřiny	0			0	0	
7	výměny poškozené pojistky	0			0	0	
9	lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu napětí	0			0	0	0
10	lhůty pro odstranění příčin snížené kvality napětí	0			0	0	0
11	zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přenosové nebo distribuční soustavě	0			0	0	0
12	umožnění přenosu nebo distribuce elektřiny	0			0	0	0
13	ukončení přerušení distribuce elektřiny z důvodu prodlení zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou distribuci	0			0	0	0
14	ukončení přerušení distribuce elektřiny na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby	0			0	0	0
15	výměny měřičního zařízení a vyrovnání plateb	0			0	0	0
16	předávání údajů o měření	0			0	0	0
17	lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování distribuce elektřiny	0			0	0	0
18	dodržení termínu schůzky se zákazníkem	0			0	0	0

* Teoretická výše náhrad - výše náhrad v případě, že by o náhradu požádali všichni zákazníci, kteří měli na poskytnutí náhrad právo.

2. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny v roce 2019

Zahrnutá přerušeni distribuce elektřiny	Průměrný počet přerušeni distribuce elektřiny u zákazníka na napětové hladině			Průměrná souhrnná doba trvání přerušeni distribuce elektřiny u zákazníka na napětové hladině			Průměrná doba trvání jednoho přerušeni distribuce elektřiny u zákazníka na napětové hladině		
	nn	vn	vvv	nn	vn	vvv	nn	vn	vvv
	SAIFI _{nn}	SAIFI _{vn}	SAIFI _{vvv}	SAIDI _{nn}	SAIDI _{vn}	SAIDI _{vvv}	CAIDI _{nn}	CAIDI _{vn}	CAIDI _{vvv}
	[1/rok]			[min/rok]			[min]		
neplánovaná		0,00			0,00			0,00	
z toho poruchová za obvyklých povětrnostních podmínek		0,00			0,00			0,00	
z toho poruchová způsobená jednáním třetí osoby		0,00			0,00			0,00	
z toho ostatní neplánovaná		0,00			0,00			0,00	
plánovaná		0,00			0,00			0,00	
celkem - hladinové ukazatele		0,00			0,00			0,00	
celkem - systémové ukazatele									

3. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny (SAIFI, SAIDI) pro zákazníky napájené z hladiny nízkého napětí v posledních 3 letech (graficky)

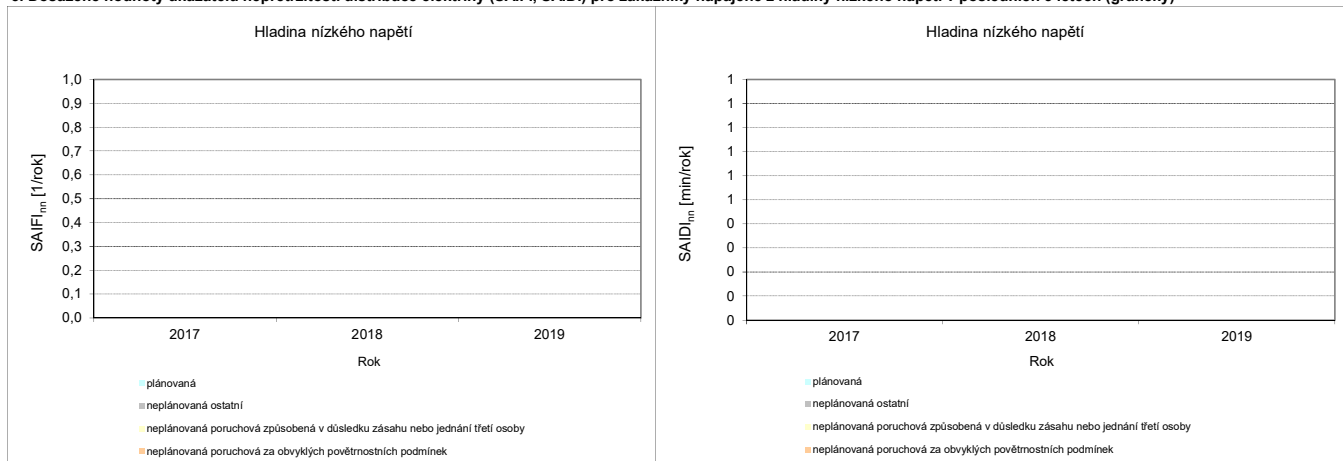

4. Komentář provozovatele distribuční soustavy k hodnocenému období a k dosaženým hodnotám ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny

Bez komentáře

Počet zákazníků	nn			vn			vvn		
				1	1	1			

Zahnutá přerušeni distribuce elektřiny	Průměrný počet přerušeni distribuce elektřiny u zákazníka na napětové hladině [1/rok]									Průměrný počet přerušeni distr. el. v soustavě [1/rok]		
	nn			vn			vvn			SAIFI _s		
	SAIFI _{nn}			SAIFI _{vn}			SAIFI _{vvn}					
	2017	2018	2019	1. rok	2. rok	3. rok	1. rok	2. rok	3. rok	1. rok	2. rok	3. rok
plánovaná	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
neplánovaná				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
poruchová				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
způsobená poruchou vlastního zařízení				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
za obvyklých povětrnostních podmínek				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
za nepříznivých povětrnostních podmínek				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
způsobená třetí osobou				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
vynucená				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
mimořádná				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
v důsledku události mimo soustavu a u výrobce				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
ostatní neplánovaná	0,00	0,00	0,00									

Zahnutá přerušeni distribuce elektřiny	Průměrná souhrnná doba trvání přerušeni distribuce elektřiny u zákazníka na napětové hladině [min/rok]									Průměrná souhr. doba trvání přerušeni distr. el. v soustavě		
	nn			vn			vvn			SAIDI _{sse}		
	SAIDI _{nn}			SAIDI _{vn}			SAIDI _{vvn}					
	1. rok	2. rok	3. rok	1. rok	2. rok	3. rok	1. rok	2. rok	3. rok	1. rok	2. rok	3. rok
plánovaná	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
neplánovaná				0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0
poruchová				0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0
způsobená poruchou vlastního zařízení				0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0
za obvyklých povětrnostních podmínek				0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0
za nepříznivých povětrnostních podmínek				0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0
způsobená třetí osobou				0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0
vynucená				0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0
mimořádná				0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0
v důsledku události mimo soustavu a u výrobce				0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0
ostatní neplánovaná	0,00	0,00	0,00									

Zahnutá přerušeni distribuce elektřiny	Průměrná doba trvání jednoho přerušeni distribuce elektřiny u zákazníka na napětové hladině [min]									Prům. doba trvání jedn. přer. distr. el. v soustavě [min]		
	nn			vn			vvn			CAIDI _{sse}		
	CAIDI _{nn}			CAIDI _{vn}			CAIDI _{vvn}					
	1. rok	2. rok	3. rok	1. rok	2. rok	3. rok	1. rok	2. rok	3. rok	1. rok	2. rok	3. rok
plánovaná				0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0
neplánovaná				0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0
poruchová				0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0
způsobená poruchou vlastního zařízení				0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0
za obvyklých povětrnostních podmínek				0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0
za nepříznivých povětrnostních podmínek				0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0
způsobená třetí osobou				0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0
vynucená				0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0
mimořádná				0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0
v důsledku události mimo soustavu a u výrobce				0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0